


PŘÍKLADY ZAPOJENÍ

KRBOVÁ VLOŽKA

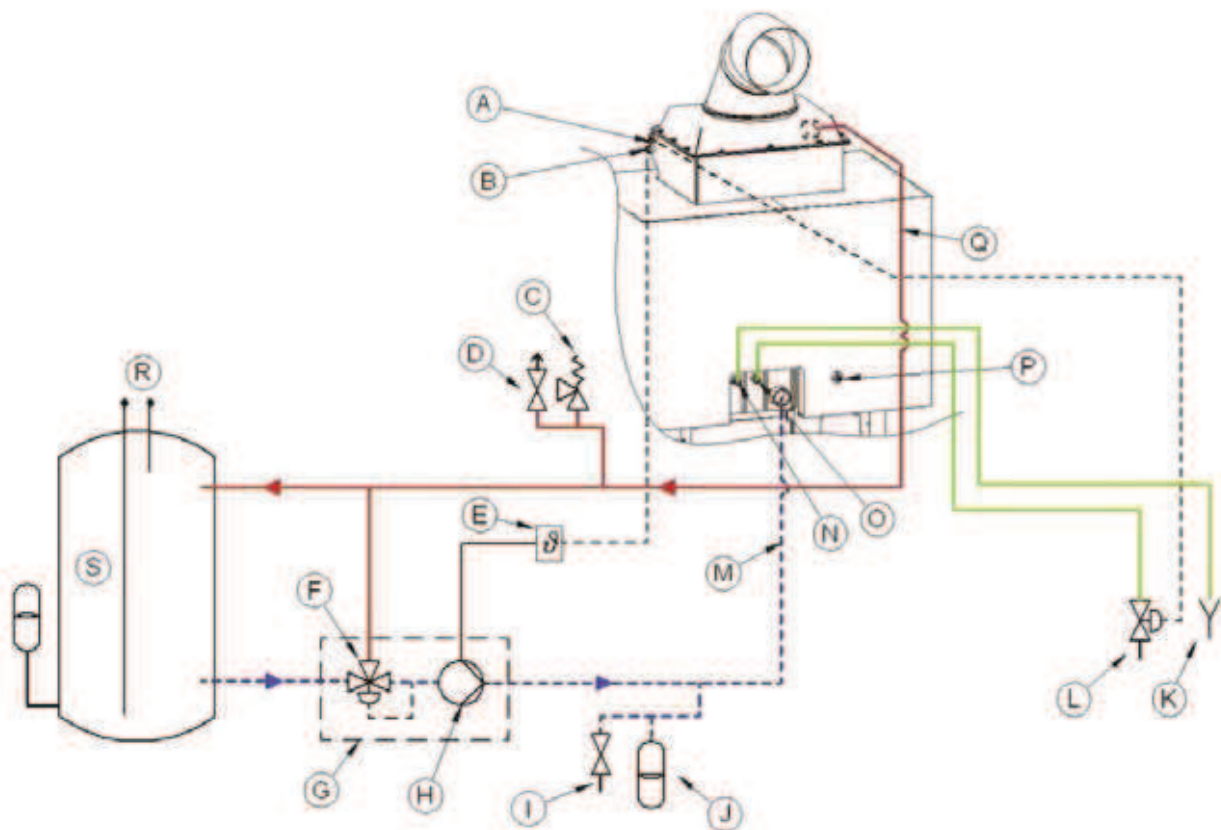

- A** Teplotní čidlo pro ventil vychlazovací smyčky 1/2"
- B** Teplotní čidlo pro termostat oběhového čerpadla 1/2"
- C** Pojistný ventil 3 bar
- D** Odvzdušňovací ventil
- E** Termostat oběhového čerpadla (pokud není regulace)
- F** Termostatický směšovací ventil
- G** Termostatická směšovací jednotka (např. ESBE LTC 141)
- H** Oběhové čerpadlo
- I** Napouštěcí a vypouštěcí ventil
- J** Expanzní nádoba

- K** Odpad vody
- L** Termostatický ventil vychlazovací smyčky
- M** Vstup vratná voda 1 1/2"
- N** Výstup vody z vychlazovací smyčky 1/2"
- O** Vstup vody do vychlazovací smyčky 1/2"
- P** Odvzdušnění 3/8"
- Q** Výstup ohřátá voda 1 1/2"
- R** Připojení do topné soustavy
- S** Akumulační nádrž